



ROZDZIELNIA ADMINISTRACYJNA "RA"



proj. rozdzielnica "RA"

"RA"

P_z = 3,0 kW
P_s = 3,0 kW
J_o = 13,04 A

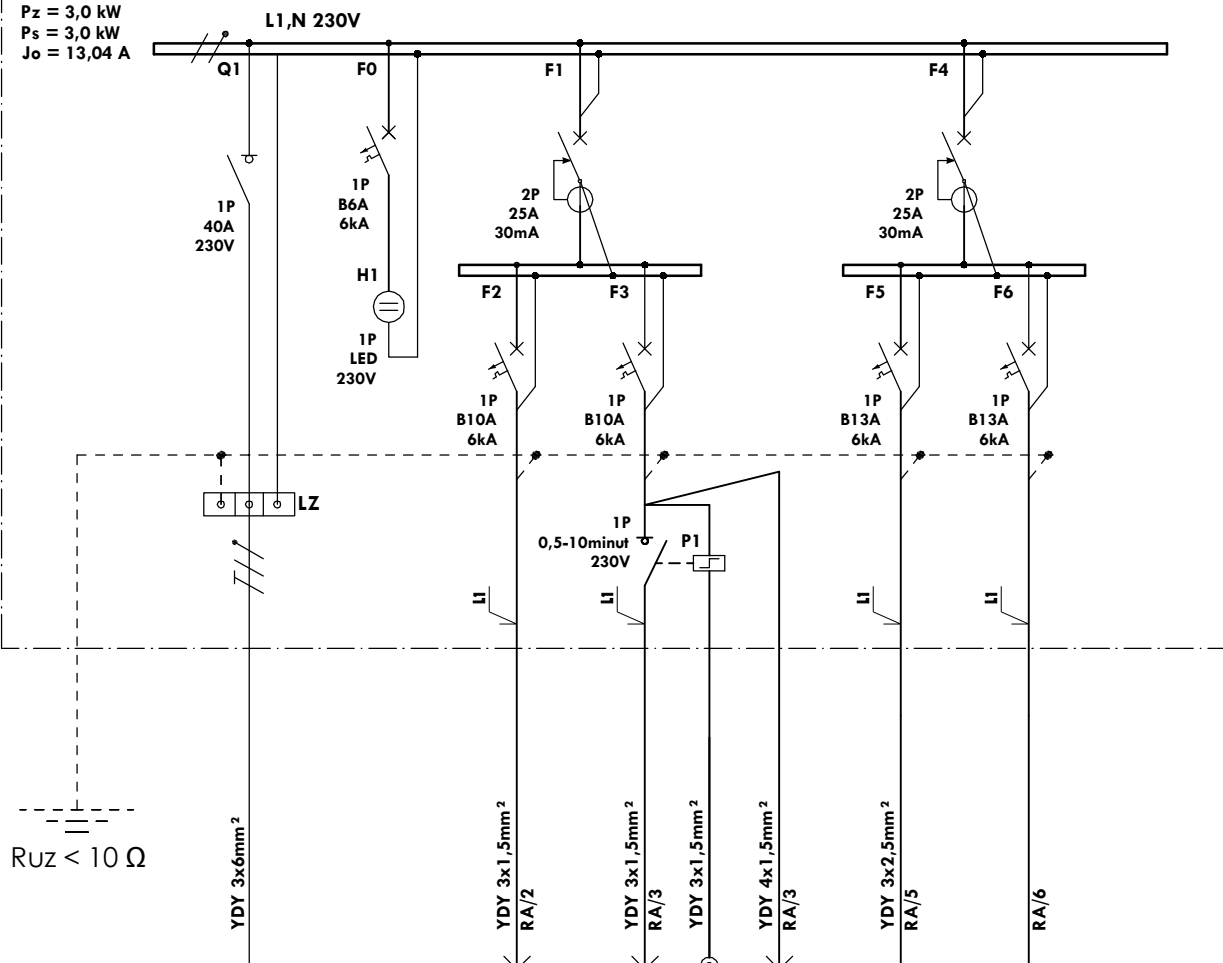

R_{uz} < 10 Ω

Oznaczenie						
Nr pomieszczenia						
Rodzaj odbiornika	zasilanie od szafki pomiarowej SP	kontrola obecności napięcia	pom. 0.3, 0.4, elewacja oświetlenie	pom. 0.4, 0.5 oświetlenie	komunikacja wypusty 230V zasilanie grzejników	rezerwa
Moc zainst. [kW]			0,25	0,25	2,5	-

230V
szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

UWAGI:

- Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN - HD - 60364
- Lokalizacja rozdzielni administracyjnej "RA" wg rys. nr E-05
- Aparaturę wyposażeniową "RM" należy rozmieścić w wydzielonej części zestawu przyłączeniowo - pomiarowego zamykanej na zamek patentowy
- Tablice wyposażyć w elementy wg powyższego schematu, kompletne zaciski PE i N oraz odpowiednie tabliczki opisowe
- Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy zasłonić zaślepkami

Inwestor: Gmina Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna		Lokalizacja: Dz. Nr 1869/68, 1866/68 ul. Wałowa 43-225 Wola Obręb 0003 Wola jed. ewid. 241003_2 Miedźna		
Projektant: mgr inż. Paweł Kamoda upr. MAP/0041/PW/OE/16 spec. inst. elektryczne	Podpis:	Temat projektu: Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa części mieszkalnej w budynku mieszkalno-usługowym wraz z zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne, oraz budowa instalacji wod-kan. i elektrycznej.		
Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Majcherczyk upr. 329/2000 spec. inst. elektryczne	Podpis:			
Branża: Elektryczna	Część opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy			
Temat rysunku: Schemat ideowy rozdzielni "RA"		Data: Grudzień 2017r.	Skala: -:-	Nr rysunku: E-04
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest surowo zabronione				